



## Inkopplingsanvisning vattenbatteri kyla, för styrutrustning AVC-02

# Vattenbatteri kyla

---

## KOMPONENTER

Vattenbatteri skall alltid motströmskopplas.

Montera kylbatteriet i tilluftskanalen och monteras för horisontell luftström.

Montera styrventilen på tilloppsledningen.

Montera ventilställdonet SD1 på ventilen.

Montera tilluftsgivaren GT1 i kanalen efter vattenbatteriet.

GT1 bör monteras ca 2m från kylbatteriet

## ELANSLUTNING

Lossa befintlig tilluftsgivare på plint 41-42.

Befintligt tilluftsgivare kan sitta kvar i aggregatet.


Anslut ventilställdonet SD1 på plint enligt schema nedan.

Anslut den nya förlängda tilluftsgivaren GT1 på plint 41-42.

## FUNKTION

Aggregatets styrsystem öppnar och stänger ventilen utifrån kylbehov

# Förslag på inkoppling av styrventil

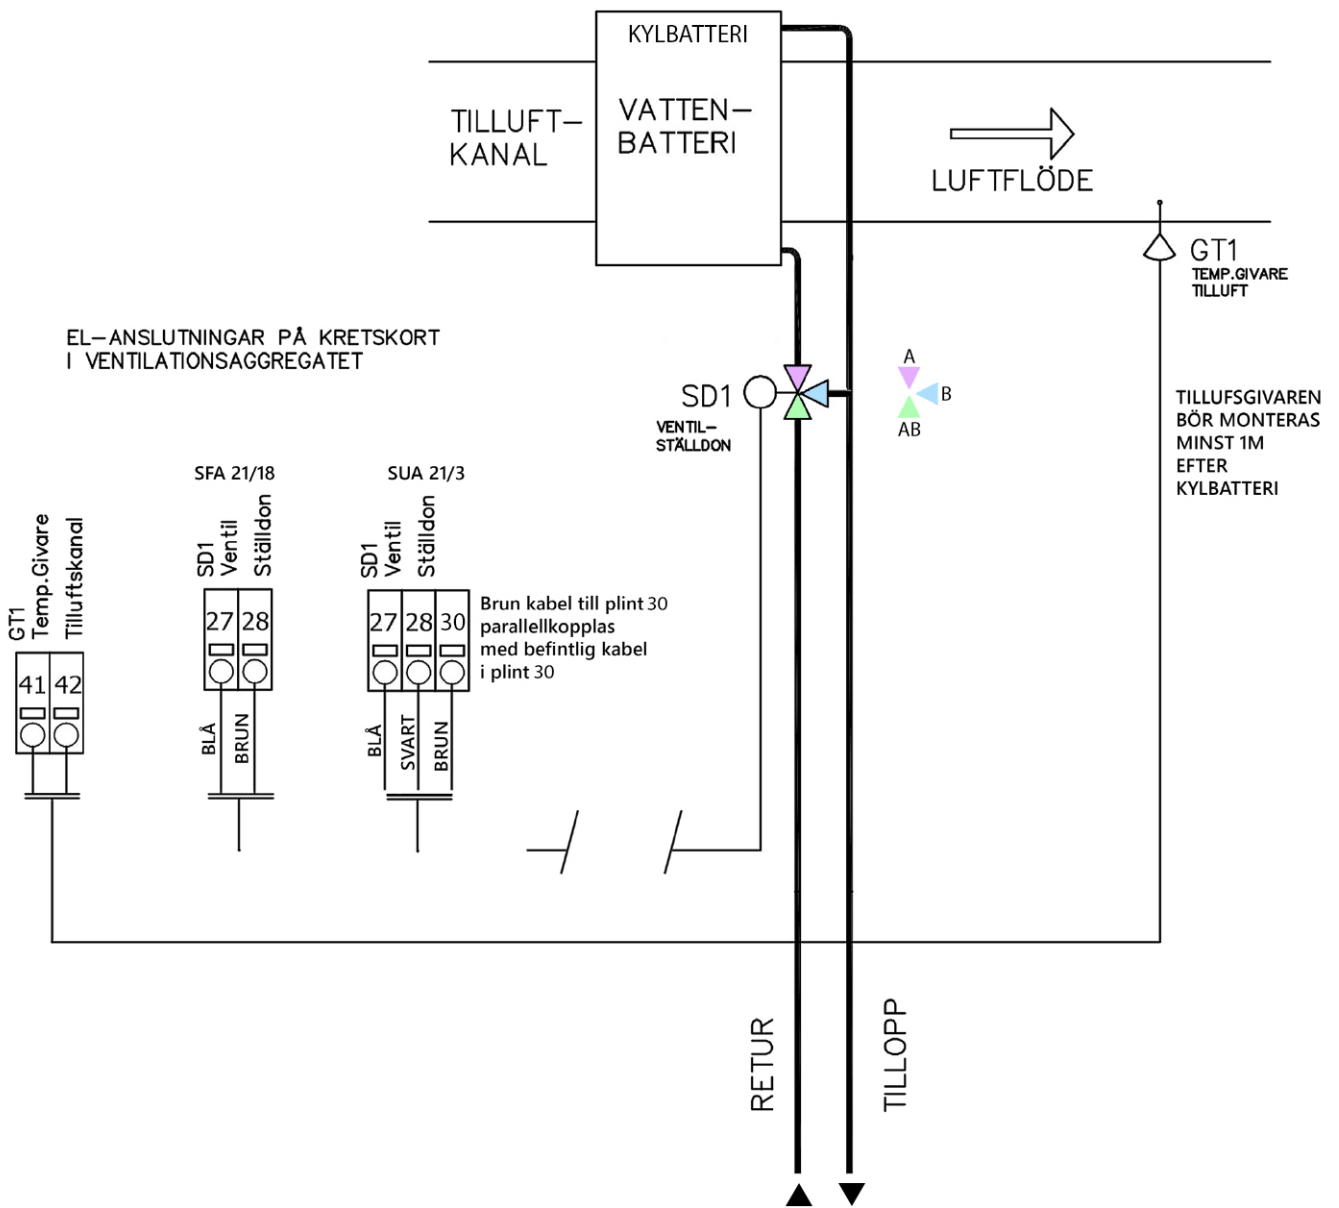



 **Email**

---

[purchase@acetec.se](mailto:purchase@acetec.se)  
[www.acetec.se](http://www.acetec.se)

 **Telefon**

---

010-28 80 110  
+46 10-28 80 110

 **Adress**

---

Fabriksgatan 9  
942 36 Älvsbyn, Sverige