



Sorptionsavfuktare PDX400

Komponenter

SORPTIONSAVFUKTARE PDX400 • ART.NR 20111


Ingående komponenter

1. Avfuktare PDX-400
2. Manöverpanel
3. Modularkabel 15m
4. Utloppsplåt
5. Våtgasslang
6. Torrluftskanaler 3 st 15m
7. Slangklammer 5 st
8. Reservfilter 9 st



Emballage i kartong
sparas till installationen.

Används för uppställning av
avfuktaren.

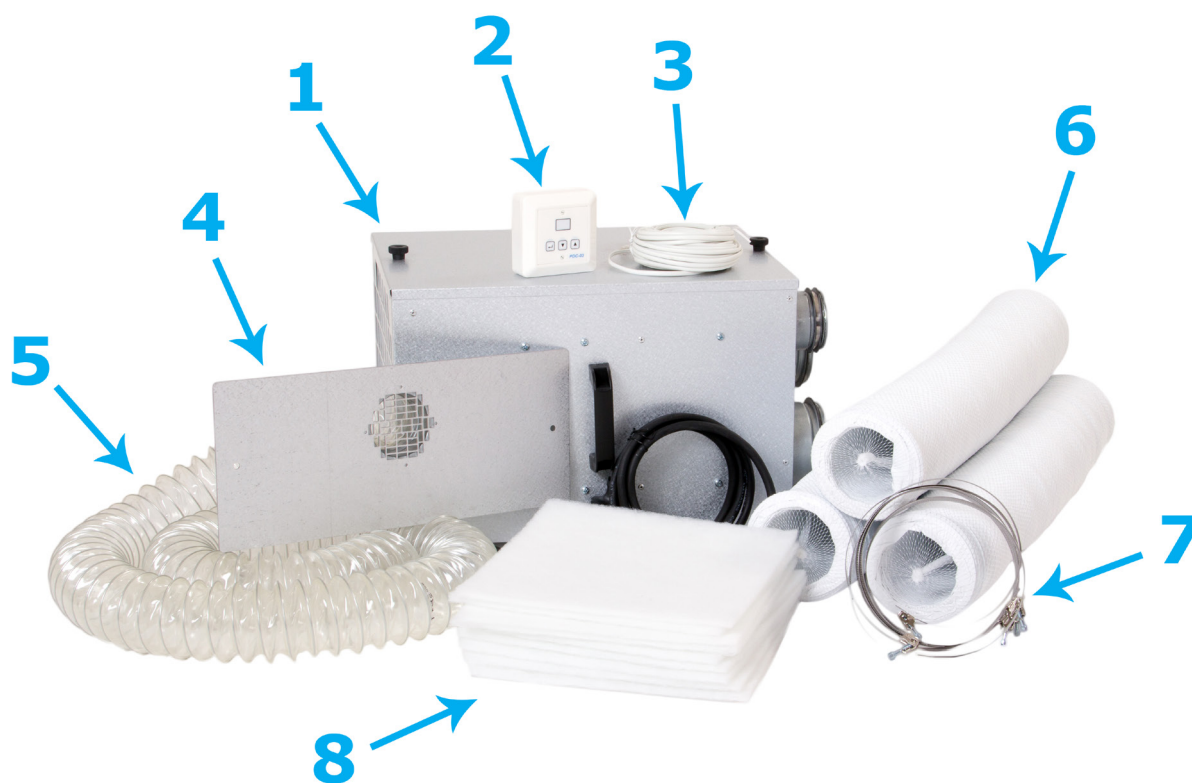


Installation

FÖRBEREDELSE

Städa marken från organiskt material, d.v.s. växter m.m. samt byggmaterial.

Viktigt! För bästa funktion och lägsta energiförbrukning görs utrymmet tätt. Täck marken med åldersbeständig plastfolie, läggs omlott ca 50 cm. För bästa täthet (funktion) rekommenderar vi att plasten fästes i nederkant grundbalk med isolerbrickor alt. regel och spikplugg. Plasten viks dubbel mot balk/grundmur och sträcks något mellan varje fästpunkt. Täta alla ventiler utom den där våtgasslag dras ut.

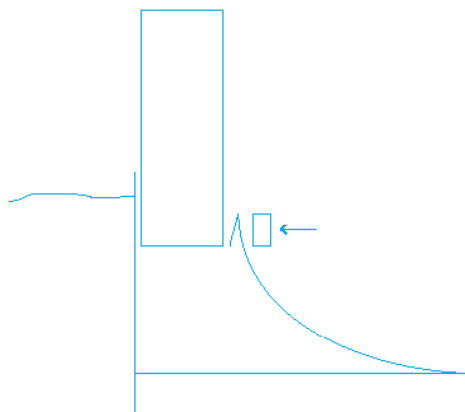


INSTALLATION



- 1 Placera avfuktaren i högt läge på till exempel ett lecablock, markisoleringsskiva eller på medföljande emballage. Räta ut två emballage-skivor som finns i kartongen.




- 2 Montera våtgasslang på utloppsplåt med slangklammer.

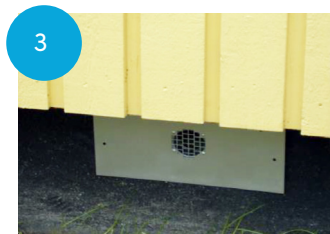


- 3 För in slangen genom ventil från utsida. Täta baksidan på utloppsplåten med till exempel silikon mot grundbalk. Fäst utlopps-plåten i grundbalk med två stycken skruvplugg (medföljer ej).



- 4 Montera våtgasslang på avfuktaren med slangklammer.

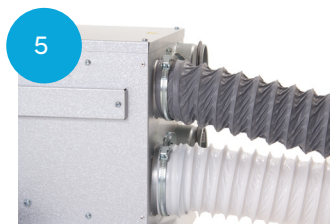

- 5 Montera ev. torrluftskanaler på avfuktarens anslutningsstosar för bättre spridning av torr luft i utrymmet. Slangar ska ligga sträckta i mjuka böjar och kapas och placeras förslags-vis enligt ritning för respektive husmodell. OBS! Slangar får ej vikas, veckas eller lämnas i ej utsträckt läge.

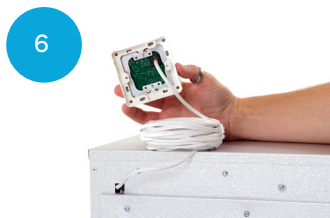

- 6 Anslut modularkabel i avfuktare och dra upp kabel till bostaden. Montera manöverpanel i bostaden och anslut modularkabel i panelen.
- 7 Anslut avfuktaren till jordat eluttag 1-fas 230V, 13A, trög säkring.
- 8 Kontrollera att manöverpanelen visar 
- 9 Lämna reservfilter, garantibevis och den här broschyren till husägaren.

Drift PDX-400

Avfuktare PDX-400 säkerställer klimatet i kryppgrunden genom att mäta och styra avfuktningen beroende på relativ fukthalt och även temperatur. Avfuktning sker därför endast när behov uppstår och med minsta driftskostnad.

Manöverpanel



Klimat OK.
Inom säkert område i diagram.



Tryck 
Fukthalt visas.



Tryck 
Temperatur visas.




Tryck 
ON = Avfuktning pågår.



OF = Avfuktning pågår ej.

15 sek efter sista knapptryckning visas 

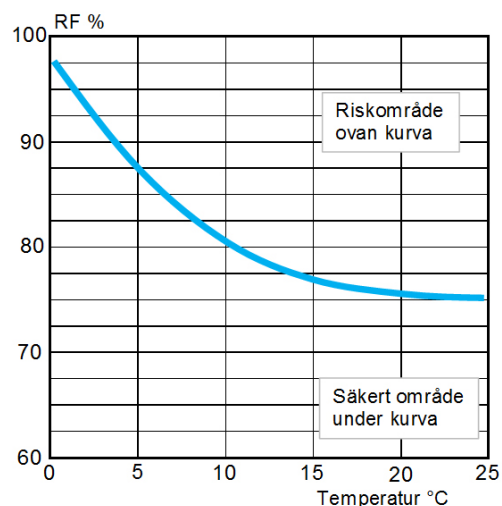

Fukt och mögelproblem beror på tre olika faktorer, relativ fukthalt, temperatur och tid.

I diagrammet ovan kan man se var riskområdet för fukthalt i relation till temperatur finns. Kortvarigt kan man dock befinna sig ovanför kurvan utan risk.

Styrningen i PDX-400 övervakar alla faktorer: Relativ fukthalt, temperatur och tid.

Larm



Filterlarm. Byt filter.
Larm återkommer var 12:e månad.



Klimatlarm. Gör funktionskontroll och kontrollera anledning till att klimatet i kryppgrunden ligger inom riskområde.

Funktionskontroll finns på:
support.acetec.se

Kvittering av larm:

Håll in  ca 5 sekunder.

Skötsel PDX-400

Filterbyte varje år




1. Bryt elmatning genom att dra ut stickkontakten.



2. Byt filter en gång per år. Manöverpanelen ger larm **F** när filter ska bytas.


Rengöring var 3:e år

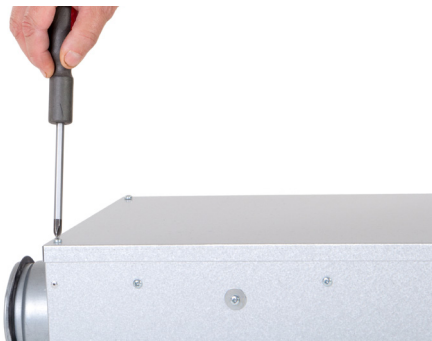

1. Bryt elmatning.
Öppna locket med en stjärnmejsel.






2. Lossa skruvar för sorptionsblock.

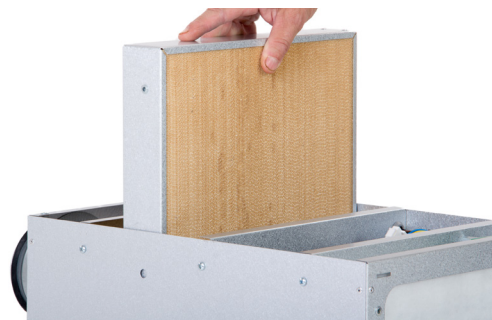

3. Drag ur sorptionsblock och dammsug detta. Dammsug även avfuktaren invändigt. Återmontera i omvänd ordning.



Husmodeller Kanaldragning

Modern 129	Greta	Eva
Estelle	Elsa	ÅSE
Ella	Henrik	Astrid
Linnea	Edvard	Alvar
Minna	Liv	Selma
Elias	Edith	

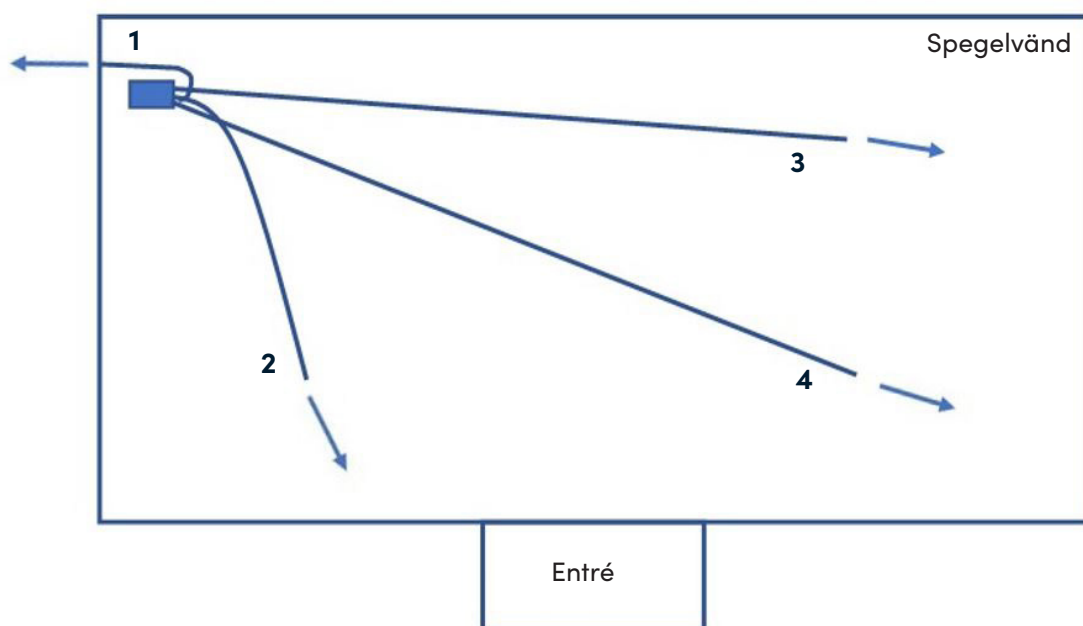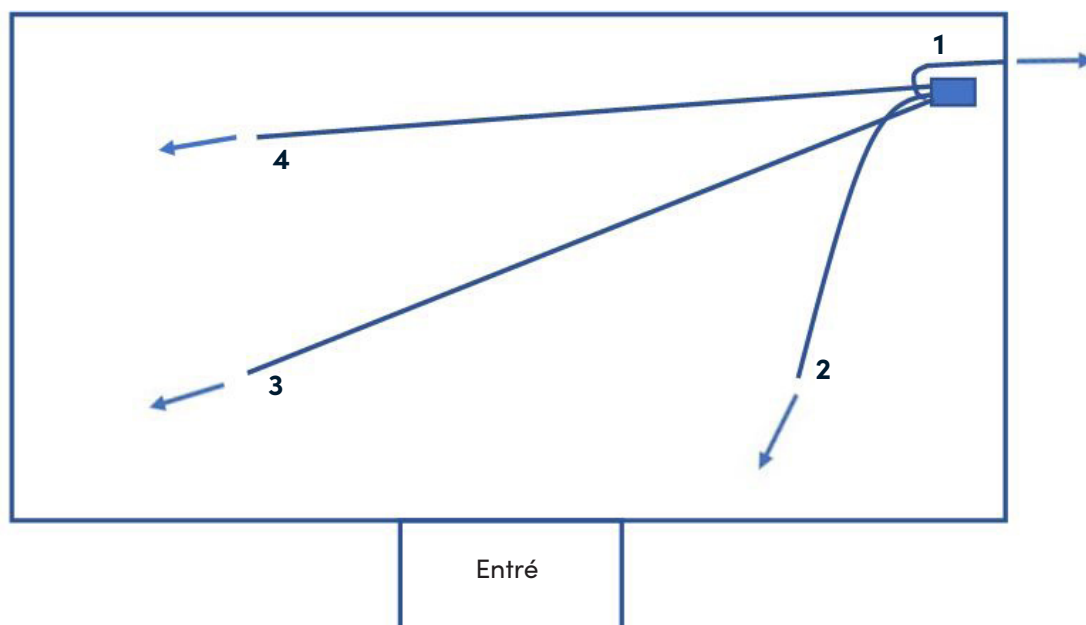



Husmodell Kanaldragning

Fanny

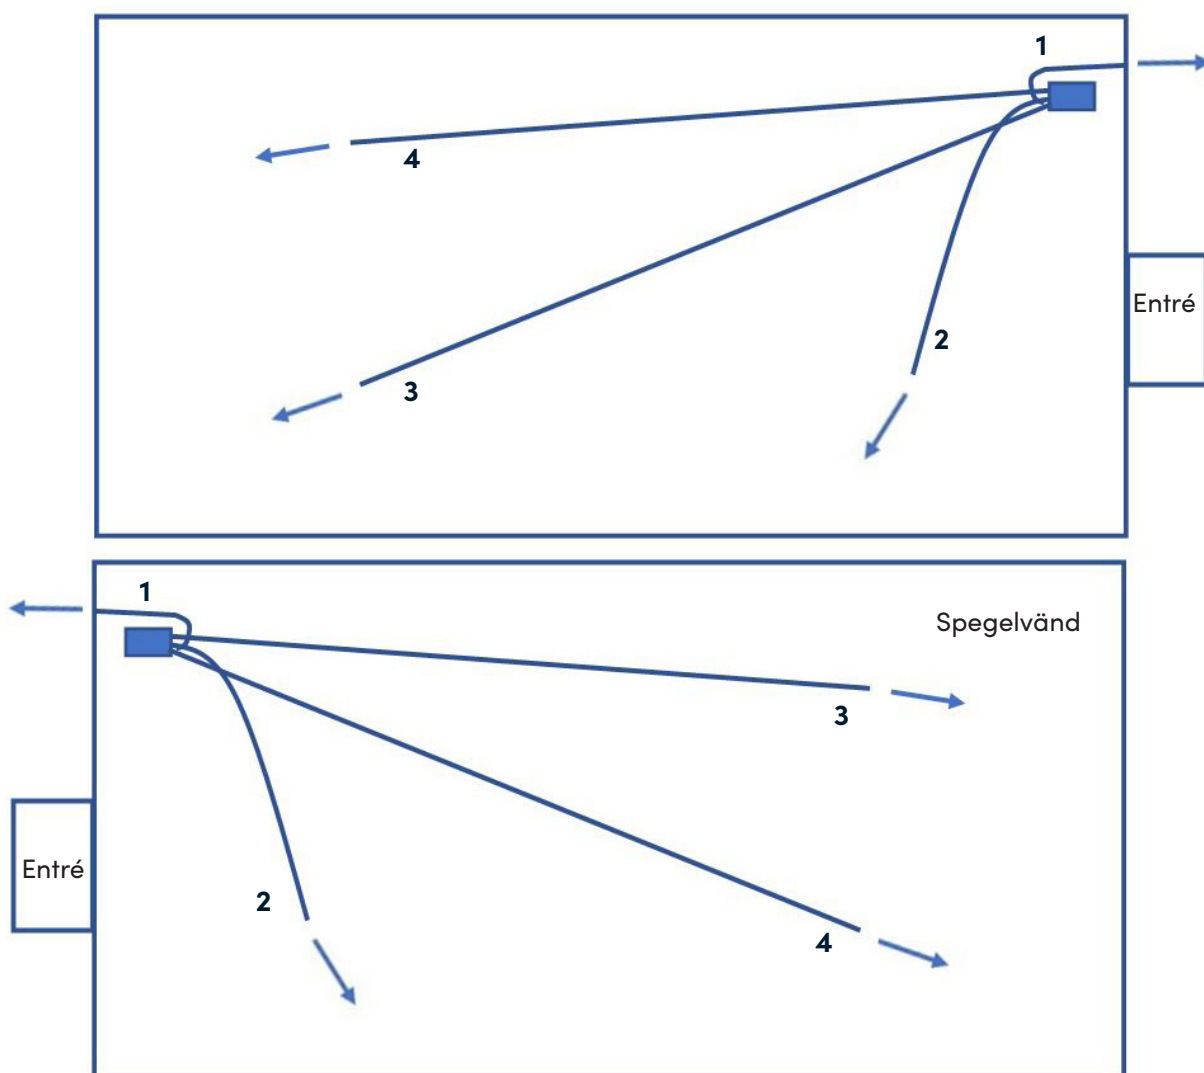



Husmodeller Kanaldragning

Regina

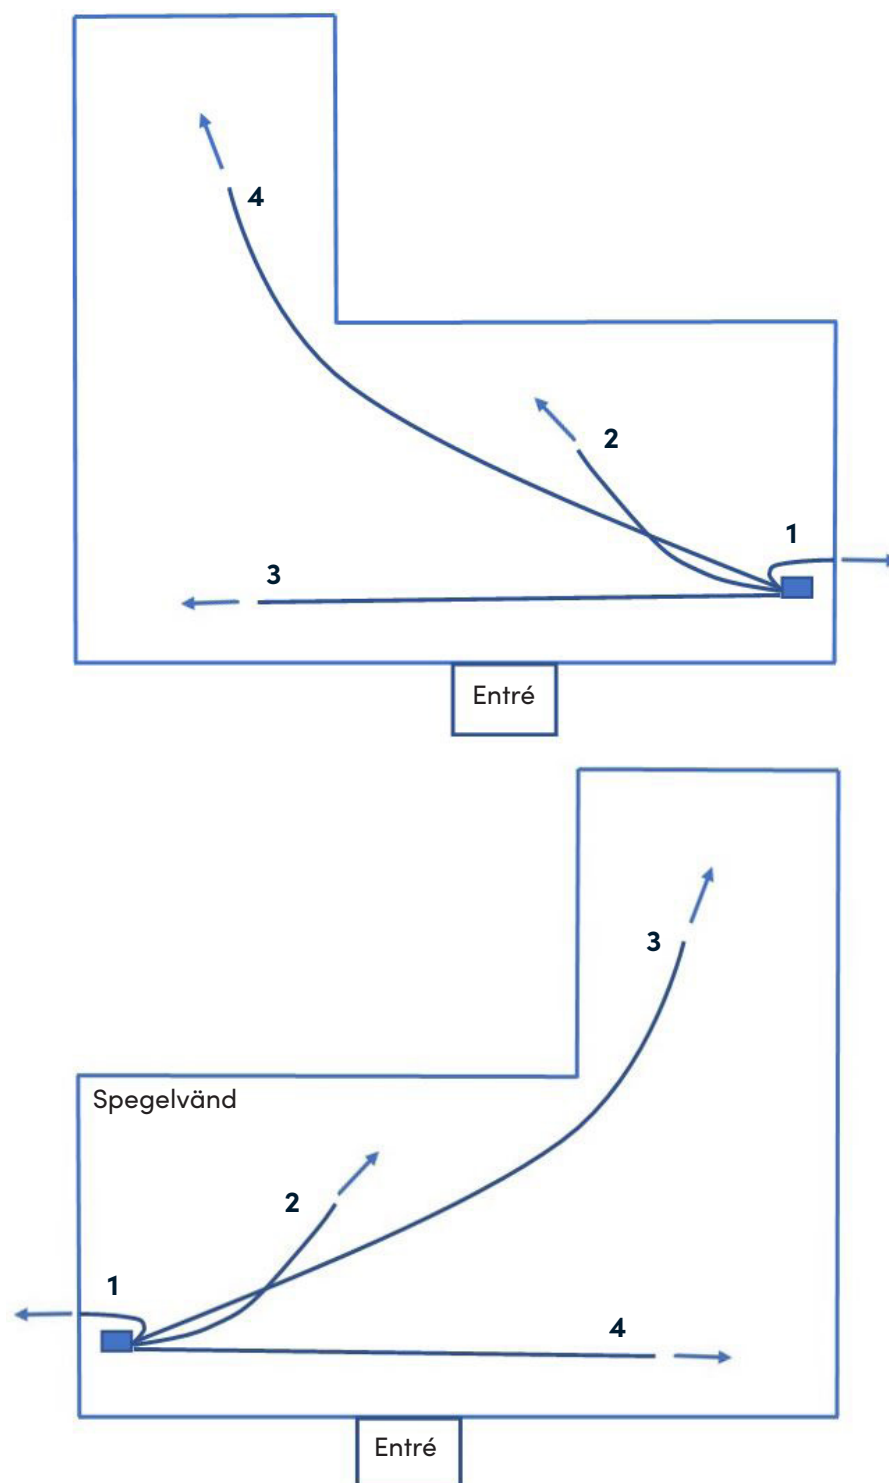

Husmodeller Kanaldragning

Tove

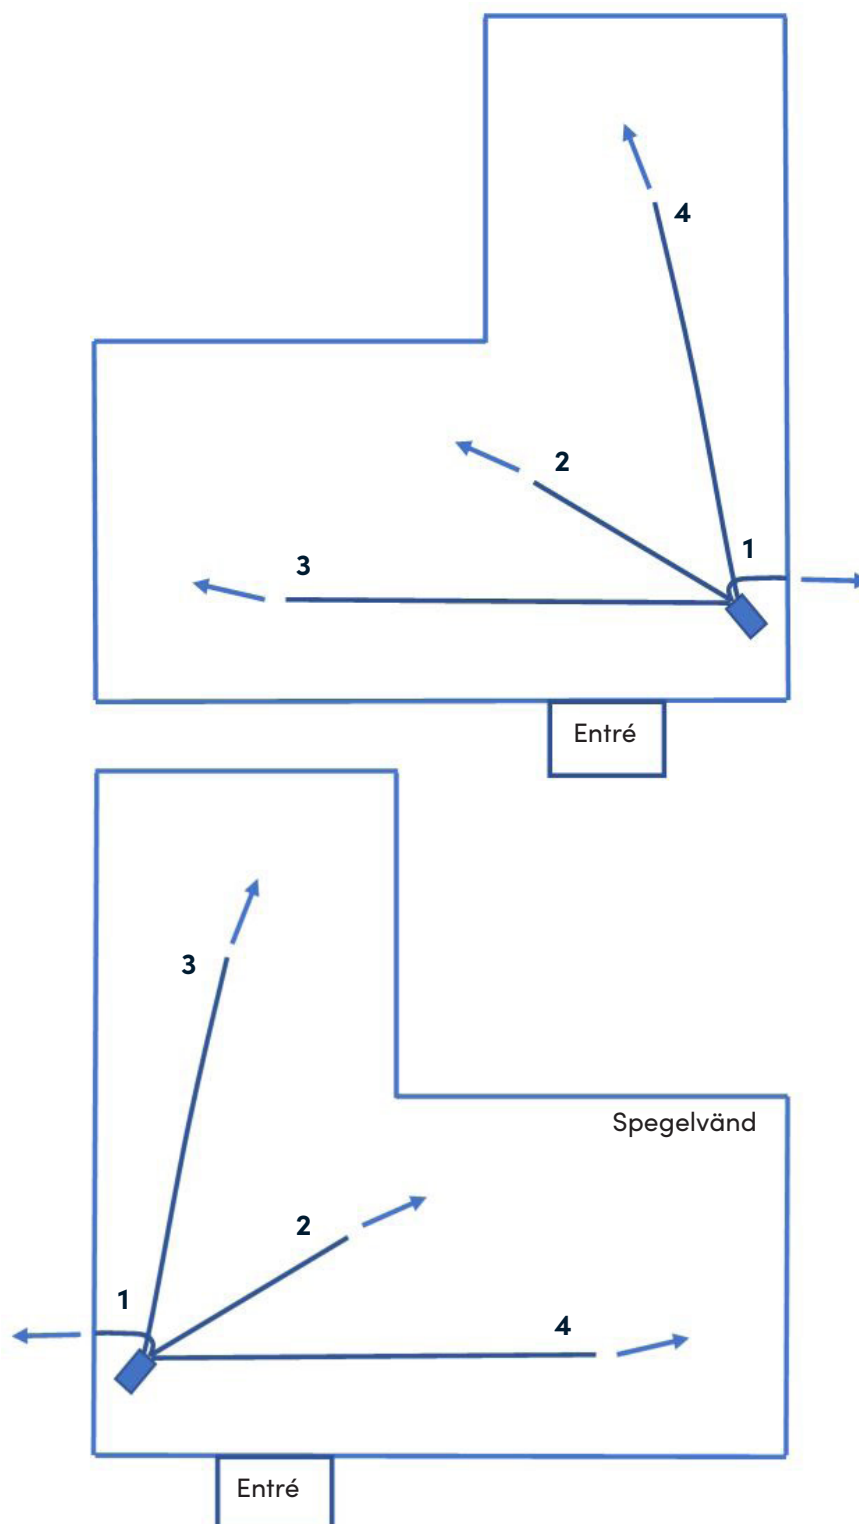



 Email

sales@acetec.se

www.acetec.se

 Telefon

010-28 80 110

+ 46 10-28 80 110

 Adress

Fabriksgatan 9

942 36 Älvsbyn, Sverige